


## POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 30 KVA

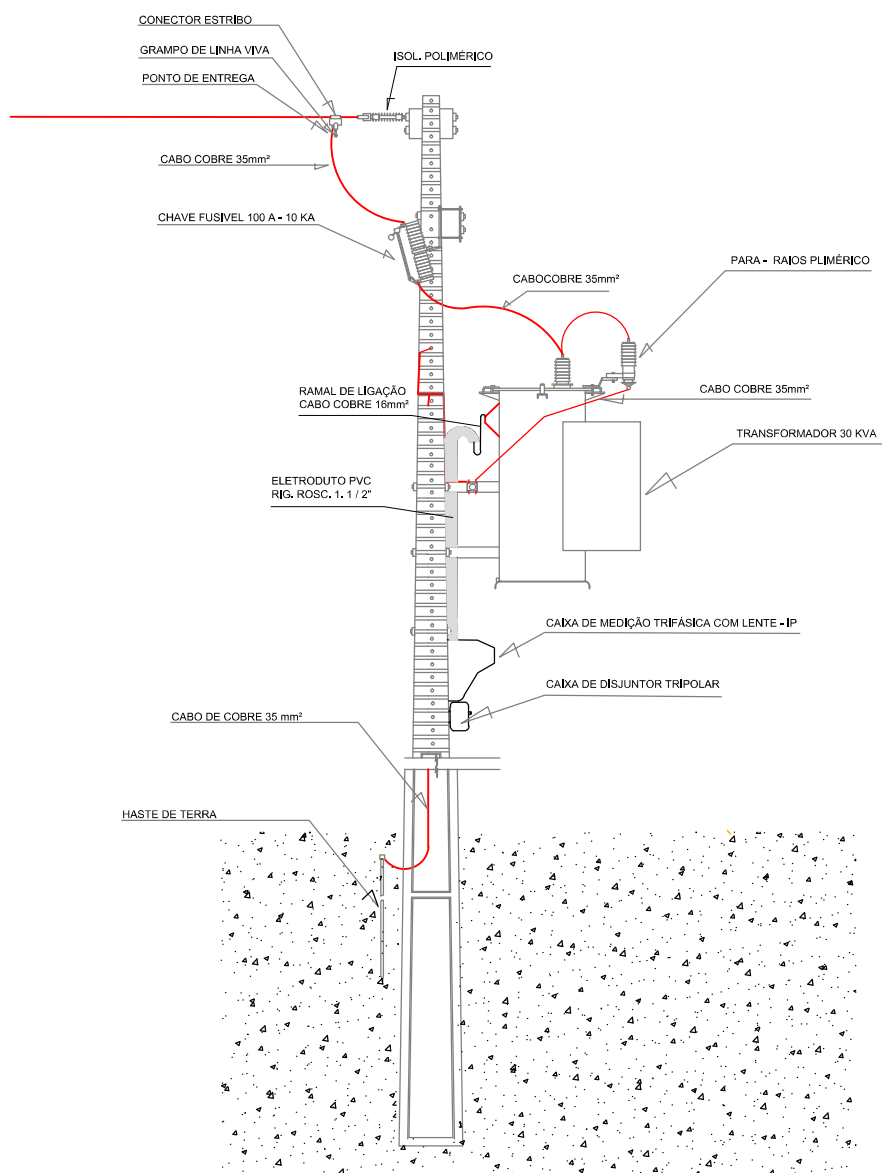

NOTA:

- O cabo de cobre de interligação entre os isoladores, chaves fusíveis, para - raios e terra, bitola 35 mm<sup>2</sup> e formação 07 fios.

PREFEITO: ROBERDO MEDEIRO GERMANO

TOPOLOGIA DA OBRA: **ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ACESSO A CIDADE DE CAICÓ, BAIRROS: BOA PASSAGEM; ALTO DA BOA VISTA, SAMANÁ, SALVIANO SANTOS, NOVA CAICÓ E RN 288.**

DATA	JAN / 2014	CONTEÚDO DA PRANCHA:	Nº DA PRANCHA
ESC.	S/ESCALA	DETALHES DA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR E DA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.	01
PROJETO	ARÓLDO		
DESENHO	ARÓLDO		